

Netzstrukturdaten der Flughafen Nürnberg Energie GmbH für das Jahr 2025

§23c Abs. 1 EnWG

Nr. 1 Stromkreislänge Kabel

Mittelspannung	15 km
Niederspannung	70 km

Nr. 2 Installierte Leistung der Umspannebenen

Umspannebene MS/NS	34.700 kVA
--------------------	------------

Nr. 3 Entnommene Arbeit

Niederspannung	17.073.868 kWh
----------------	----------------

Nr. 4 Anzahl der Entnahmestellen

Niederspannung	839
----------------	-----

Nr. 5 Einwohnerzahl im Netzgebiet

Keine Einwohner (Haushalt) im Netzgebiet Beschäftigte am Flughafen Nürnberg	4.000
--	-------

Nr. 6 und 7 Fläche

Fläche	287 ha
--------	--------

Nr. 8 Anzahl Entnahmestellen

SLP-Zähler	766
RLM-Zähler	73

Nr. 9 Grundzuständiger Messstellenbetreiber

Flughafen Nürnberg Energie GmbH – 9912118000007

Nr. 10 Ansprechpartner für Netznutzungsfragen

energiedaten@airport-nuernberg.de


§23c Abs. 3 EnWG

Nr. 1 Jahreshöchstlast und Lastverlauf als viertelstündliche Leistungsmessung

Netzebene
Niederspannung

Jahreshöchstlast in kW
3.435,33


Zeitpunkt
07.08.2025 10:15 Uhr

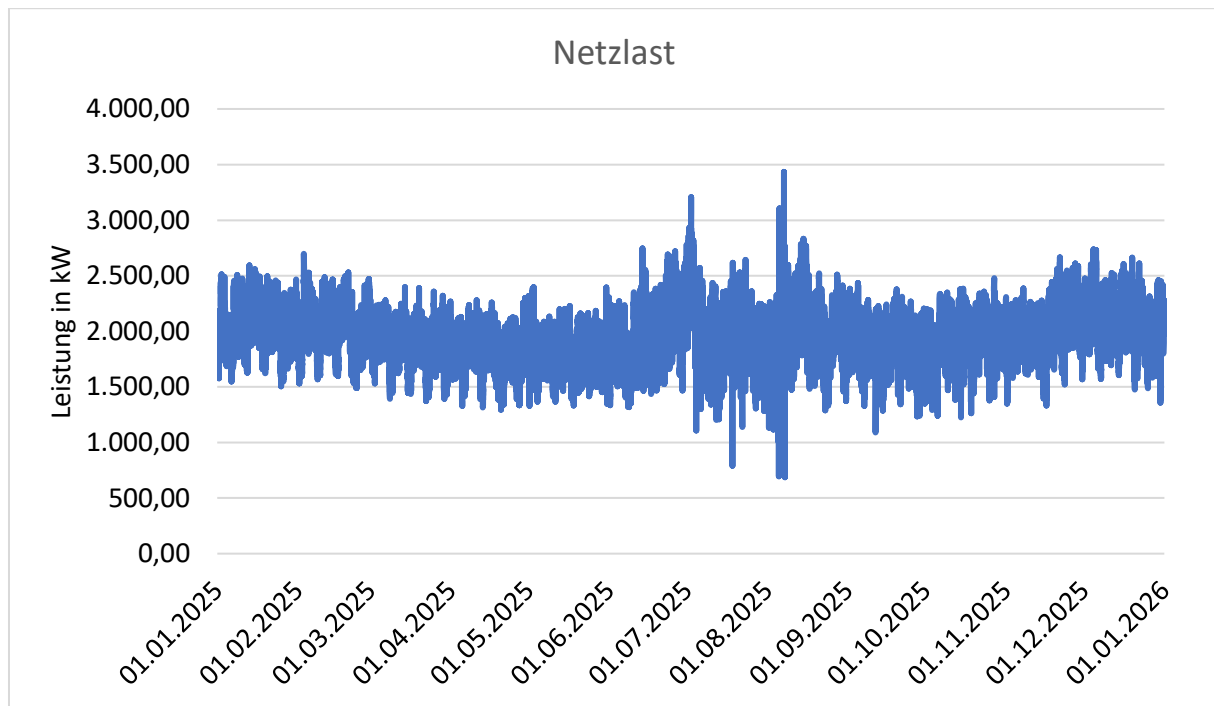

Nr. 2 Netzverluste

Netzverlustmenge

573.681 kWh

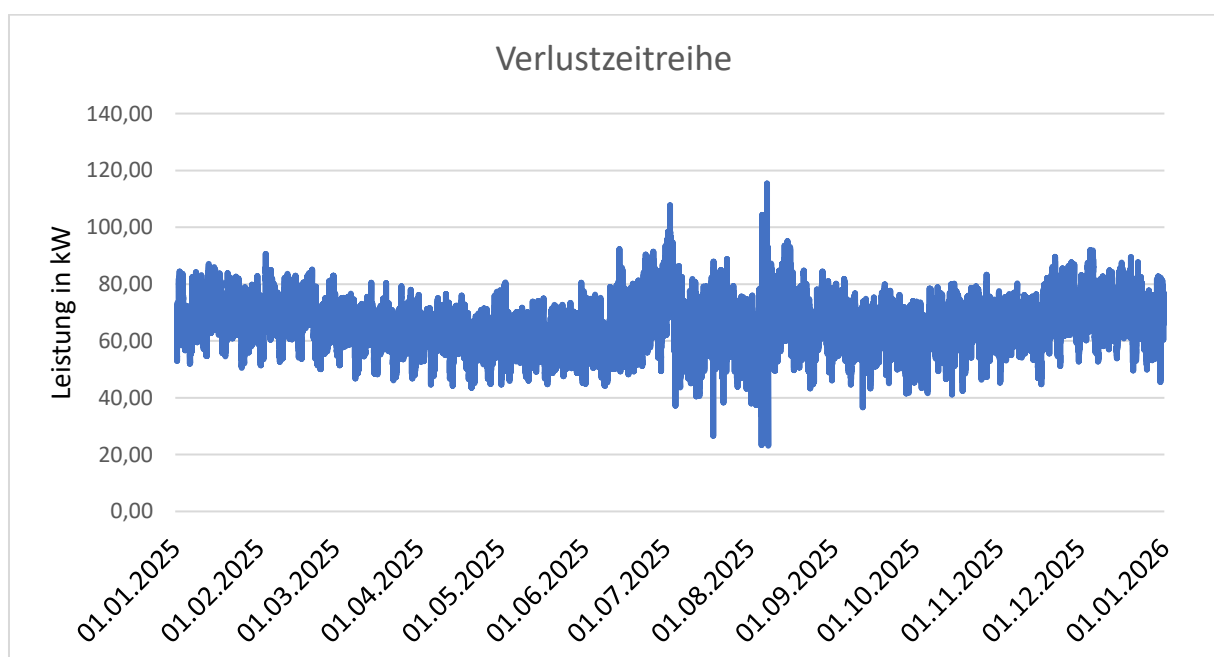

Nr. 3 Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden und Summenlast der Netzverluste

SLP Summenlast

9.516.624 kWh

Nr. 4 Summenlast der Fahrplanprognosen

Summenlast der Fahrplanprognosen für Lastprofilkunden und die Restlastkurve der Lastprofilkunden bei Anwendung des analytischen Verfahrens werden nicht dargestellt, da die Flughafen Nürnberg Energie GmbH das synthetische Verfahren anwendet.

Nr. 5 Höchstentnahmelaast und der Bezug aus der vorgelagerten Netzebene

Niederspannung

13.973.743 kWh

2.932 kW

Nr. 6 Summe aller Einspeisungen

Niederspannung

5.143.088 kWh